



Caratteristiche del prodotto

Le placche doppie della serie OL-U® sono installabili su scatole standard a interasse 71 mm, scatole due moduli accoppiate con un interasse di 71 mm o di 74 nel caso di standard inglese (vedi fig.1).

Le placche sono disponibili in metallo, Fenix® e plastica verniciata nei colori bianco o nero.

Esempio di montaggio placca dispositivo + componente di serie civile

1. Collegare il morsetto del dispositivo al cavo bus;
2. Fissare il supporto metallico (da ordinare separatamente) (1) mediante le viti (2) sulla scatola da incasso a parete (non di fornitura eelectron) (3) e inserire il morsetto bus (nero/rosso) nell'apposita sede del dispositivo;
3. Fissare il dispositivo (4) e il componente di serie civile (5) al supporto metallico mediante le viti (6);
4. Montare i tasti a scatto (7) sul dispositivo;
5. Inclinare la placca (8) di circa 30 gradi e agganciarla ai ganci sinistri (9) del telaio metallico;
6. Agganciare la placca al secondo gancio a destra (10);
7. Per la rimozione, inserire la punta di un cacciavite piatto nella fessura (11) posta sul lato inferiore della placca;
8. Tirare la placca verso l'esterno con una mano e spingere il cacciavite nella fessura fino a liberare la placca.

NOTE IMPORTANTI:

- Per una corretta misurazione del sensore, montare la placca sul dispositivo nel verso corretto, con la griglia di areazione verso il basso (vedi fig.2).

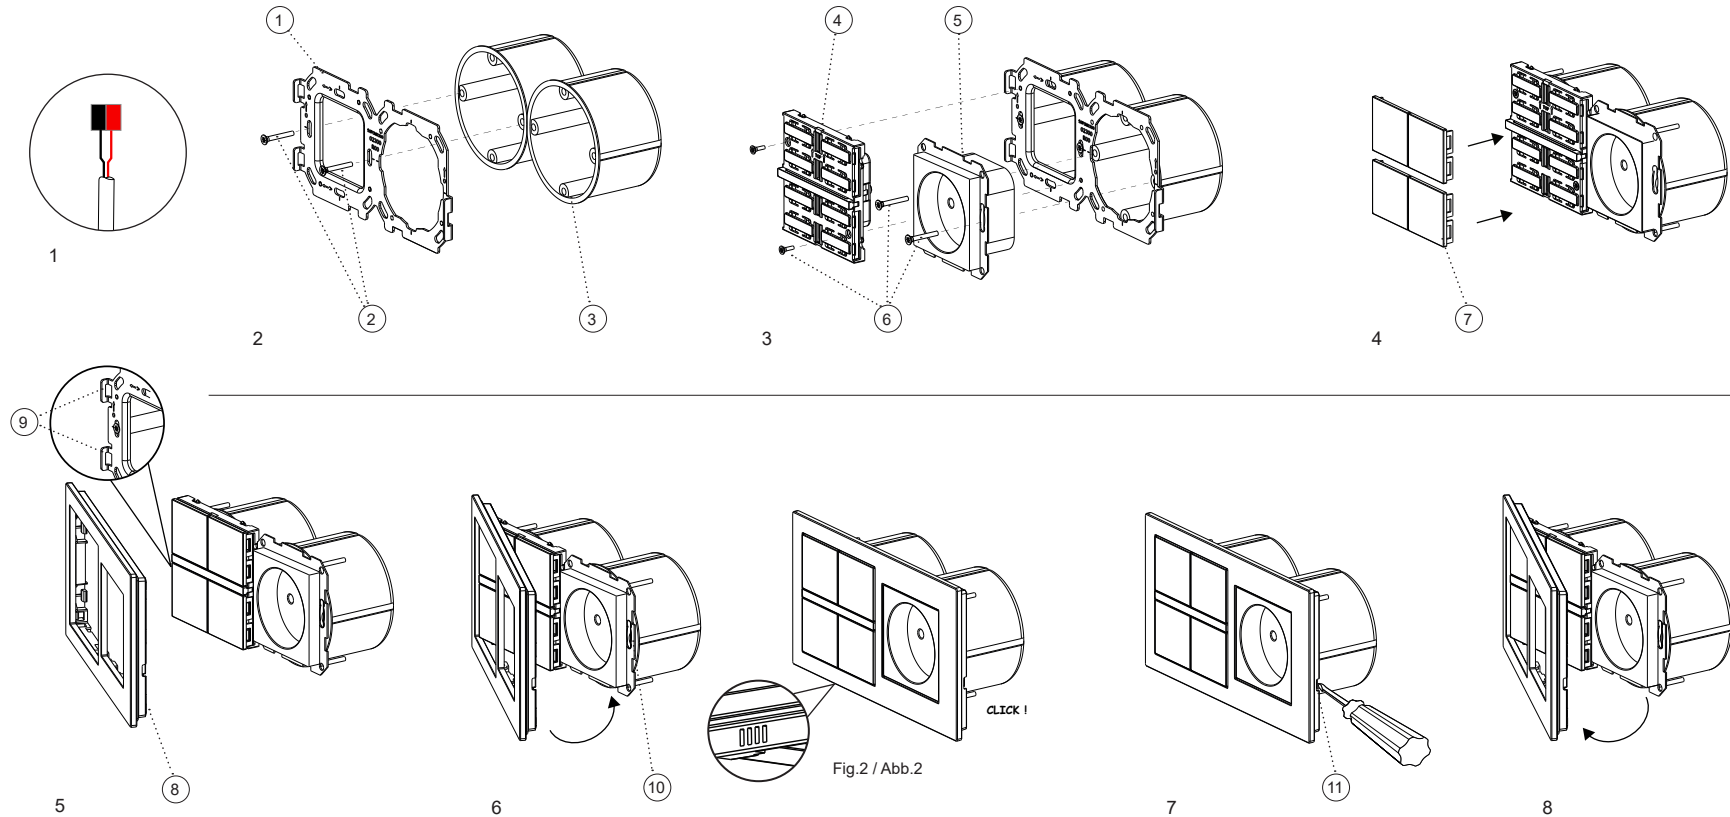


Fig.2 / Abb.2

Product features

The double cover frames of the series OL-U® can be installed on standard boxes with 71 mm wheelbase, boxes two modules coupled with a hole distance of 71 mm or 74 in the case of British standard (see fig.1).

The cover frames are available in metal, Fenix® and plastic painted in white or black.

Mounting example device + flush-mounting insert cover frame

1. Connect the device terminal to the bus cable;
2. Fix the supplied metal support (to be ordered separately) (1) using the screws (2) on the in-wall box (not delivered by eelectron) (3) and insert the bus terminal (black/red) into the device housing;
3. Fix the device (4) and the flush-mounting insert (5) to the metal support using the screws (6);
4. Mount the snap buttons (7) on the device;
5. Tilt the cover frame (8) about 30 degrees and hook it to the left hooks (9) of the metal frame;
6. Fix the cover frame to the second hook on the right (10);
7. For removal, insert the tip of a flat screwdriver into the slot (11) on the right side of the cover frame;
8. Pull the cover frame out with one hand and push the screwdriver into the slot until the cover frame is free.

IMPORTANT NOTES:

- For correct measurement of the sensor, mount the cover frame on the device in the correct direction, with the ventilation grid facing downwards (see fig.2).

Produktmerkmale

Die doppelten Abdeckrahmen der Serie OL-U® können auf Standardkästen mit 71 mm Radstand, Boxen mit zwei Modulen und einem Lochabstand von 71 mm oder 74 im Falle des britischen Standards (siehe Abb. 1) installiert werden.

Die Abdeckrahmen sind aus Metall, Fenix NTM® und weiß oder schwarz lackiertem Kunststoff erhältlich.

Beispiel für die Montage Rahmen Gerät + Steckdose

1. Klemme des Gerätes an das Buskabel anschließen;
2. Befestigen Sie den mitgelieferten Metallträger (separat zu bestellen) (1) mit dem Schraubenpaar (2) am Wandkasten (nicht von eelectron geliefert) (3) und Bus-Terminal einfügen (schwarz/rot);
3. Befestigen Sie das Gerät (4) und die Steckdose (5) mit den Schrauben (6) am Metallträger;
4. Lassen Sie die Knöpfe (7) am Gerät einrasten;
5. Kippen Sie die Abdeckrahmen (8) um ca. 30 Grad und hängen Sie sie an den linken Haken (9) des Metallrahmens ein- separat zu bestellen;
6. Hängen Sie die Abdeckrahmen am zweiten Haken rechts (10);
7. Führen Sie zum Entfernen die Spitze eines flachen Schraubenziehers in den Schlitz (11) an der rechten Seite der Abdeckrahmen ein;
8. Ziehen Sie die Abdeckrahmen mit einer Hand nach außen und schieben Sie den Schraubendreher in den Schlitz, bis die Abdeckrahmen frei ist.

WICHTIGE HINWEISE:

- Für eine korrekte Messung des Sensors montieren Sie den Abdeckrahmen richtig herum, mit dem Lüftungsgitter nach unten (siehe Abb.2).

Características del producto

Los marcos de la serie OL-U® son inestables en cajas estándar de 71 mm o en cajas de dos módulos acoplados con una distancia entre ejes de 71 mm (v. fig.1).

Los marcos están disponibles de metal, Fenix® y plástico pintado en los colores blanco o negro.

Ejemplo de montaje placa dispositivo + componente de serie civil

1. Conecte el terminal del dispositivo al cable de bus;
2. Fije el soporte metálico proporcionado (a pedir por separado) (1) por medio del par de tornillos (2) en la caja empotrable de pared (no entregado por eelectron) (3) y introduzca el borne bus (negro/rojo) en la carcasa del dispositivo;
3. Fije el dispositivo (4) y el componente de serie civil (5) al soporte metálico por medio de los tornillos (6);
4. Monte las teclas a presión (7) en el dispositivo;
5. Incline el marco (8) aproximadamente 30 grados y engánchela a los ganchos ganchos situados en el lado izquierdo (9) del bastidor metálico;
6. Enganche el marco en el segundo gancho a la derecha (10);
7. Para la remoción, introduzca la punta de un destornillador plano en la ranura (11) colocada en el lado derecho de la placa;
8. Tire la palanca hacia el exterior con una mano y empuje el destornillador en la ranura hasta liberar el marco.

NOTAS IMPORTANTES:

- Para una medición correcta del sensor, monte el marco en el dispositivo en la dirección correcta, con la rejilla de ventilación hacia abajo (v. fig.2).

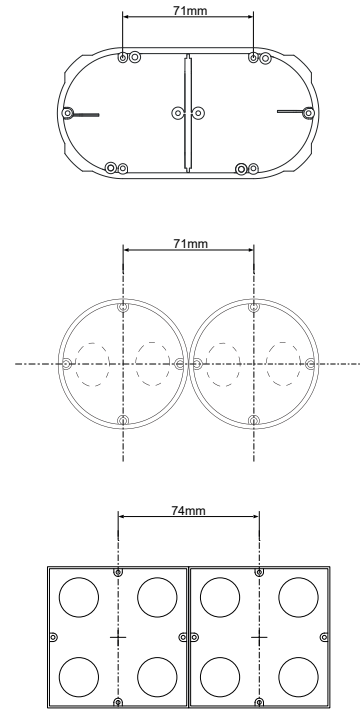


Fig.1/Abb.1